

RS-ETH-YM

网络采集器

用户手册

文档版本: V1.1





目录

1.产品介绍	3
1.1 功能特点	3
1.2 技术指标	3
1.3 产品选型	3
1.4 使用拓扑图	4
2.设备安装说明及尺寸	4
2.1 设备清单及尺寸	4
2.2 安装步骤说明	5
2.3 485 总线接口说明	5
2.4 485 现场布线说明	6
3.设备使用	6
3.1 设备连接	6
3.2 设备配置	6
3.3 设备字典及实时数据选项说明	8
3.4 导入导出功能	10
3.5 网口参数配置	10
4.常见问题及解决办法	11
5.联系方式	12
6.文档历史	12



1. 产品介绍

网络采集器是一款数据采集设备，可通过 485 总线可将我公司所有的 RS485 型的变送器（温湿度、雨雪、风速风向等）接入采集器，最可连接 8 台 485 型设备，并通过网口将数据实时上传至我公司提供的免费云平台或者客户自己的服务器。用户可通过网页、微信公众号、手机 APP 实现对现场环境的智能监测。

设备支持 NFC 近场通讯技术，可通过手机“碰一碰 NFC 配置”和设备“碰一碰”快速且方便的配置参数。也可以读取实时值以及设备状态。

设备造型美观，体积小。方便安装，可选择多种安装方式。

1.1 功能特点

■具有 1 路 ModBus-RTU 主站接口，最多可接入 8 台 485 型设备，支持我公司所有类型的 485 变送器例如：风速、风向、土壤水分等变送器。

■可通过手机 NFC “碰一碰”进行配置和读取实时值，方便快捷。

■可自动识别 RS485 接口从设备是否工作正常。

■网口上传，通过网口可将数据实时上传至我公司提供的免费云平台或者客户自己的服务器，可通过网页端，本地端、微信公众号、手机 APP 进行查看数据。

■体积小、安装灵活，使用方便。

■功能强大，可自由设置起始寄存器、读取寄存器个数以及功能码。

1.2 技术指标

供电	10~30V DC
功率	0.8W
变送器元件耐温及湿度	-40℃~+80℃，0%RH~95%RH（非结露）
485 通讯距离	最大 2000 米
输出信号	以太网
上传数据间隔	默认 30s（1s~60000s 可设）
配置方式	NFC “碰一碰”配置
网口	RJ45
频段支持	支持静态 IP 地址、IP 地址自动获取功能、支持跨网关、域名解析

1.3 产品选型

RS-		公司代号
	ETH-	上传方式
	YM-	采集器外壳

1.4 使用拓扑图




2.设备安装说明及尺寸

2.1 设备清单及尺寸

设备清单:

- 网络采集器设备 1 台
- 膨胀螺丝一包
- 网线一根
- 产品合格证、保修卡
- 12V 电源适配器
- 固定片一个

尺寸: 78*61.8*28.5 (mm) 485 线长: 60cm 电源线长: 30cm

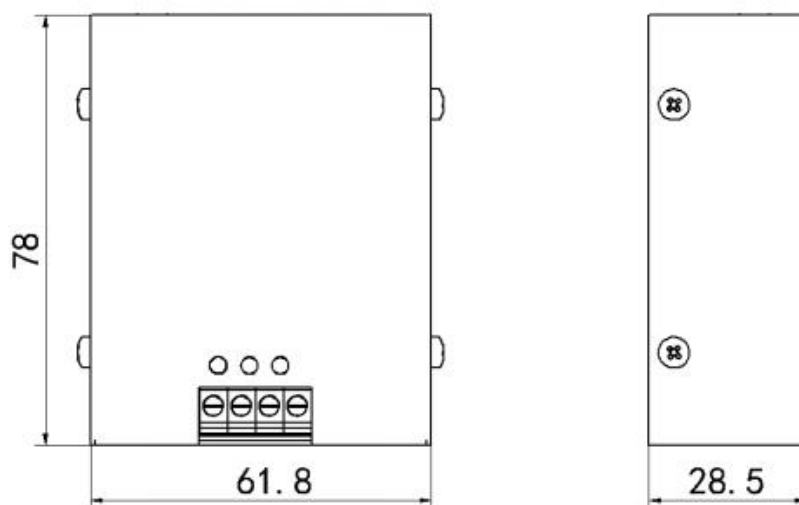

2.2 安装步骤说明

2.2.1 壁挂安装



2.2.2 导轨卡扣安装（选配）

用附送螺钉将卡扣安装到设备上之后，直接将设备卡到导轨上即可



2.3 485 总线接口说明

485 总线信号线接线时注意 A\B 两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

	端子	说明
电 源	VCC	电源正
	GND	电源负
通 信	A+	485-A
	B -	485-B

2.4 485 现场布线说明

多个485型号的设备接入同一条总线时，现场布线有一定的要求，具体请参考资料包中《485设备现场接线手册》。

3.设备使用

3.1 设备连接

3.1.1 根据需要采集数据的设备 485 线的对应关系连接至网络采集器。（线色对应及布线详见 2.3、2.4）

3.1.2 将设备接入电源，供电范围 10-30V 即可。

3.2 设备配置

3.2.1 下载配置工具，使用 QQ 扫描二维码（仅限安卓手机），点击普通下载，即可安装（或者可直接联系我公司工作人员）。



3.2.2 打开“NFC 设备配置”，根据提示靠近设备。（NFC 感应区域在设备正面有标识）。

注意：如果设备未开启 NFC 功能，请先到设置中启用 NFC 功能。

如果设备不支持 NFC 功能，请使用具有 NFC 功能的手机进行配置。



将手机贴近设备进行NFC配置

3.2.3 显示读取成功后，即可拿开手机，在输入框中输入密码（默认密码：12345678），然后点击确认。（下图 1）

3.2.4 点击“召唤字典”，根据手机的提示靠近设备的 NFC 感应区域，等待读取成功后，拿开手机，即可在页面上显示字典。（下图 2、图 3）



图 1



图 2

图 3

3.2.5 勾选需要读取的参数，然后点击“读取参数”，手机靠近 NFC 感应区域，等待读取成功，然后拿开手机。（图 4）

3.2.6 在文本框中输入需要修改的内容，然后勾选上需要下载的项目，点击“下载参数”，手机靠近 NFC 感应区域，等待下发成功，然后拿开手机。（图 5）

注：下发参数时，下发参数成功后等待 10s 后再进行其他操作。

3.2.7 底部选择实时数据，然后点击右上角的“读取实时数据”，手机靠近 NFC 感应区域，等待读取成功后，拿开手机。即可看到当前读取到的设备实时数据。（图 6）

3.2.8 点击参数配置页面的“重启设备”，根据提示即可重启当前设备。



图 4



图 5



图 6

3.3 设备字典及实时数据选项说明

3.3.1 设备字典

网口数据帧间隔 (秒)		☐	主机485通道8数据类型		☐
主机485槽位1ModBus从站地址		☐	4G设备ICCID号		☐
主机485槽位1ModBus从站是否启用		☐	8位设备地址		☐
主机485槽位1寄存器起始地址		☐	串口0波特率		☐
主机485槽位1寄存器个数		☐	串口0奇偶校验方式		☐
主机485槽位2ModBus从站地址		☐	操作密码, 最长8位		☐
主机485槽位2ModBus从站是否启用		☐			

● **网口数据帧间隔 (秒)**：设备主动上送数据的间隔时间，本时间即为数据采集器更新的时间，若用户对数据的更新时间相应要求较高，则可将此时间设短，若用户想减少网络负荷，则可将本时间设长，本时间范围是 1~60000S。一般用户可设置为 30S，即设备每隔 30S 上送一次数据。（默认：30s）

● **主机 485 槽位 1-8 Modbus 从站地址**：为 485 总线下挂接的变送器的地址。比如 485 总线下挂接了 3 台 485 型变送器，且地址分别为 1、2、3，则需要在通道 1 地址上填写 1，通道 2 地址上填写 2，通道 3 地址上填写 3；若三台 485 型变送器地址为 15、18、20，则在通道 1 地址上填写 15，通道 2 地址上填写 18，通道 3 地址上填写 20。

● **主机 485 槽位 1-8 Modbus 是否启用**：选择“禁用”或“启用”来决定此槽位是否启用。

● **主机 485 槽位 1-8 寄存器起始地址、寄存器个数**：当 ModBus 设备类型选择通用采集器时，则监控主机根据寄存器起始地址和寄存器个数两个参数来轮询 ModBus 从站。

【注意】数据类型为“常规设备”时，不可修改字典参数

● **主机 485 通道 1-8 数据类型**：选择设备上传数据的类型。大端表示高位在前低位在后，小端相反。（默认：常规设备）

● **主机 485 槽位 1-8 功能码**：可设置 485 问询的功能码，03 或者 04 功能码

● **485 轮询间隔**：每一帧 485 问询帧与下一帧的时间间隔。（默认 300ms）

● **485 超时间隔**：485 问询帧发出后，设备没有回复，多久后问询下一帧（默认 1000ms）

● **8 位设备地址：**为设备唯一的地址，软件监控平台就是根据此地址来区分不同的设备。（不可修改）

● **串口 0 波特率：**为数据采集器与 485 变送器通信的波特率。2400~115200 可选择

● **串口 0 奇偶校验方式：**选择奇偶校验模式。（默认“无校验”）

● **操作密码：**数据采集器进行配置时密码，8 位密码（纯数字），可修改。（默认：12345678）

3.3.2 实时数据



● **节点 1-8：**连接的 485 设备的数据，其中主机 485 槽位 1-8 分别与节点 1-8 对应。

● **节点 1-8 在线状态：**节点条目前面绿点代表设备在线，灰点代表设备离线，槽位 1-8 连接的 485 设备是否通讯正常。

3.4 导入导出功能



- **导出配置：**勾选所需要导出的参数，可以生成一个.txt 的配置文件，保存在手机内。
- **导入配置：**选择“配置文件”，可以将需要的参数导入到相应的字典内。

3.5 网口参数配置

单击搜索按钮，便可将局域网内的所有 RS-ETH-YM 设备搜索到并且在列表中显示，在设备列表中双击搜索到的设备，将设备参的网络参数更新到右侧网络选项卡中，如果搜索到多台设备，可通过双击列表中不同的设备来选中。同时信息提示区里会提示操作是否正常或提示正在进行某项操作。



- **目标端口**: 监控平台的网络监听端口。应与监控平台的网络监听端口一致。(默认: 8020)
- **目标地址**: 此处填写温湿度监控平台所在的服务器的公网 IP 地址, 若温湿度监控平台启用了域名解析服务, 则此处可填写对应的服务器域名。
- **IP 获取方式**: 若选择“StaticIP”静态 IP 方式, 则设备的静态 IP 地址、子网掩码、网关地址, 都需要手动配置; 若选择动态分配 IP 功能(设备直接连接电脑时不可以给设备设置动态 IP), 只需要设置“DHCP/autoIP”模式即可, 此时设备会从上一级网络设备自动获取 IP 地址。
- **静态 IP、子网掩码、网关地址**: IP 获取方式设置为“StaticIP”时, 需要手动设置。

4.常见问题及解决办法

1、问: 平台设备在线, 查看数据为零?

- 答: ①检查设备接线是否出现未连接、接线松动、接错线等问题。
- ②检查参数是否配置错误, 如 485 地址错误、读错寄存器等问题。
- ③检查是否被采集设备损坏、协议与我公司设备不同。

2、问: 平台设备离线?

- 答: ①检查云平台是否开错节点。
- ②检查 SIM 卡是否没有流量。
- ③附近是否有屏蔽信号, 将设备拿到开阔地点上电观察。

3、问: 配置软件使用失败?

- 答: ①手机的 NFC 功能没有打开。
- ②手机没有靠近设备或没有靠近 NFC 感应区域。



5.联系方式

山东仁科测控技术有限公司

地址：山东省济南市高新区舜泰广场 8 号楼东座 2 楼整层

邮编：250101

电话：400-085-5807

传真：（86）0531-67805165

网址：www.rkckth.com

云平台地址：www.0531yun.cn

物联云平台地址：iot.0531yun.cn



山东仁科测控技术有限公司 [官网](http://www.rkckth.com)



欢迎关注微信公众平台，智享便捷服务

6.文档历史

V1.0 文档建立

V1.1 更新工作温度